


**RIQUALIFICAZIONE A EI 180 EN 1364-1 DI PARETE IN BOLOGNINI  
(BLOCCO IN CALCE STRUZZO A DOPPIA CAMERA SPESSORE 140 mm)**

7.2

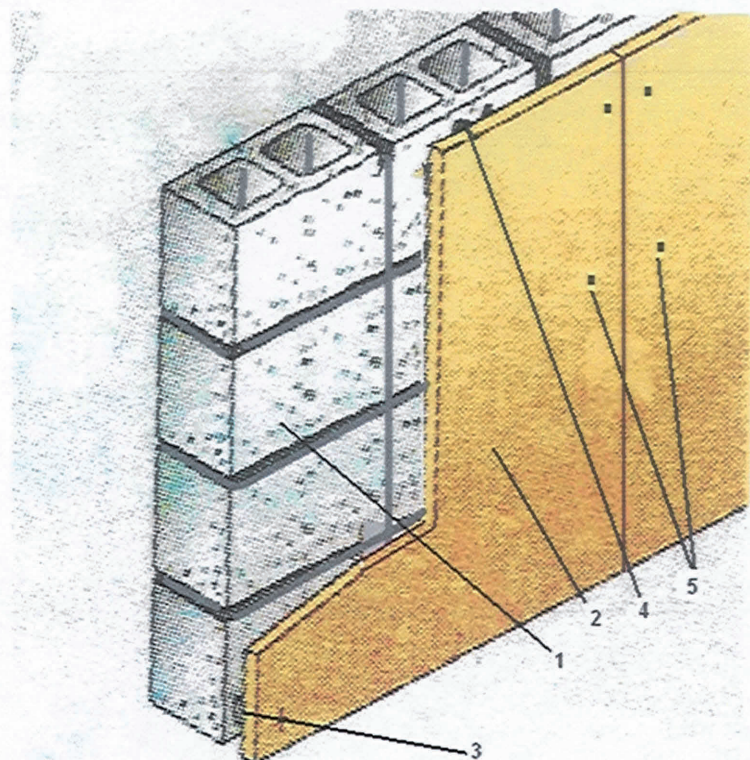


- 1) Bolognini in cemento
- 2) Lastre di fibro silicato di calcio spessore 10 mm
- 3) Omega di lamiera fissata sui bolognini con tassello in acciaio in orizzontale
- 4) Omega di lamiera fissata sui bolognini con tassello in acciaio in verticale
- 5) Tasselli ad espansione in acciaio

Certificazione valida per pareti  
altezza max 4 m larghezza illimitata

**RIQUALIFICAZIONE A EI 180 EN 1364-1 DI PARETE IN MATTONI FORATI  
SPESSORE 8 cm PIU' INTONACO IN GESSO SPESSORE 1,5 cm**

7

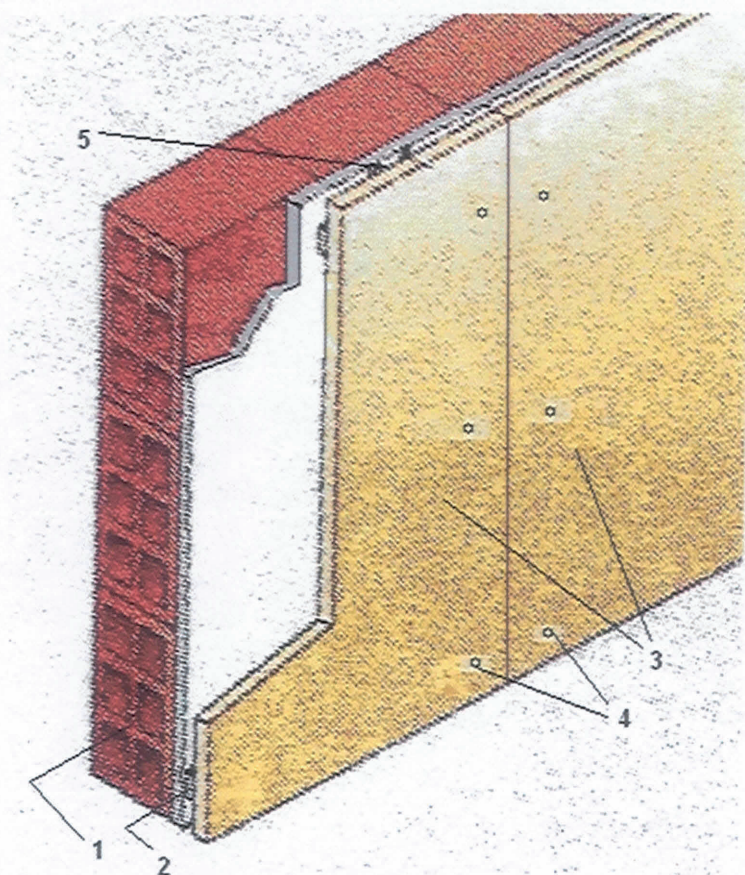

- 1) Forato spessore 8 cm
- 2) Omega in lamiera in orizzontale
- 3) Lastre in fibro silicato di calcio spessore 15 mm
- 4) Tasselli ad espansione in ferro
- 5) Omega in lamiera verticale

Certificazione valida per pareti  
altezza max 4 m larghezza illimitata